





zalecane wymiary...

2 Sheets—Sheet 2

No. 567,158. Patented Sept. 8, 1896.

Zalecane wymiary szybów i kabin dla typowych zastosowań w obiektach mieszkalnych, użyteczności publicznej i szpitalach wg norm ISO

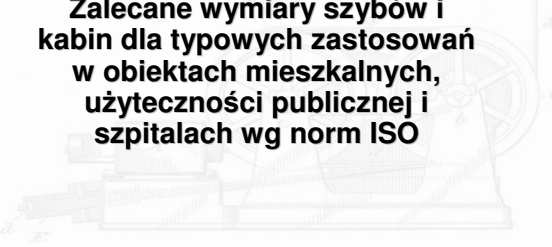






zalecane wymiary...

Dźwigi w budynkach mieszkalnych. Nie zalecane obecnie z uwagi na niedostępność dla osób niepełnosprawnych. Bardzo duża liczba istniejących dźwigów w budynkach mieszkalnych w Polsce ma takie wymiary szybów i kabin.

320 kg

450 kg






zalecane wymiary...

Dźwigi w budynkach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej. Zalecane obecnie z uwagi na dostępność budynków dla osób niepełnosprawnych. Dźwigi w budynkach mieszkalnych muszą również zapewnić możliwość transportu chorych na noszach.

630 kg

1 000 kg

zalecane wymiary...

Inne zalecane kombinacje wymiarów, umożliwiające na przykład obrócenie się osoby będącej na wózku w kabinie. Ilustracja dla przypadku kabiny z tzw przelotem kątowym.

Weight	Width	Depth	Height
1 275 kg	2 600	2 000	2 300
1 600 kg	2 700	2 100	2 500
1 800 kg	3 000	2 350	2 500
2 000 kg	3 000	2 350	2 600

drugie drzwi w kabinie nie pokazane na ilustracji

zalecane wymiary...

2 500 kg

Width	Depth	Height
2 700	3 300	2 700
2 700	3 300	2 700

Dźwigi w szpitalach i innych miejscach, gdzie konieczny jest transport chorych na łóżkach szpitalnych. W tym przykładzie transportujemy także obsługę pracującą przy chorym.

zalecane wymiary...

Weight	Width	Depth	Height
1 275 kg	2 100	2 200	2 900
1 600 kg (2 600)	1 400	2 400	3 000
2 000 kg (2 600)	1 500	2 400	3 300

inne przykłady możliwości realizacji funkcji transportu chorych na łóżkach szpitalnych i personelu.
